


SCHEMA

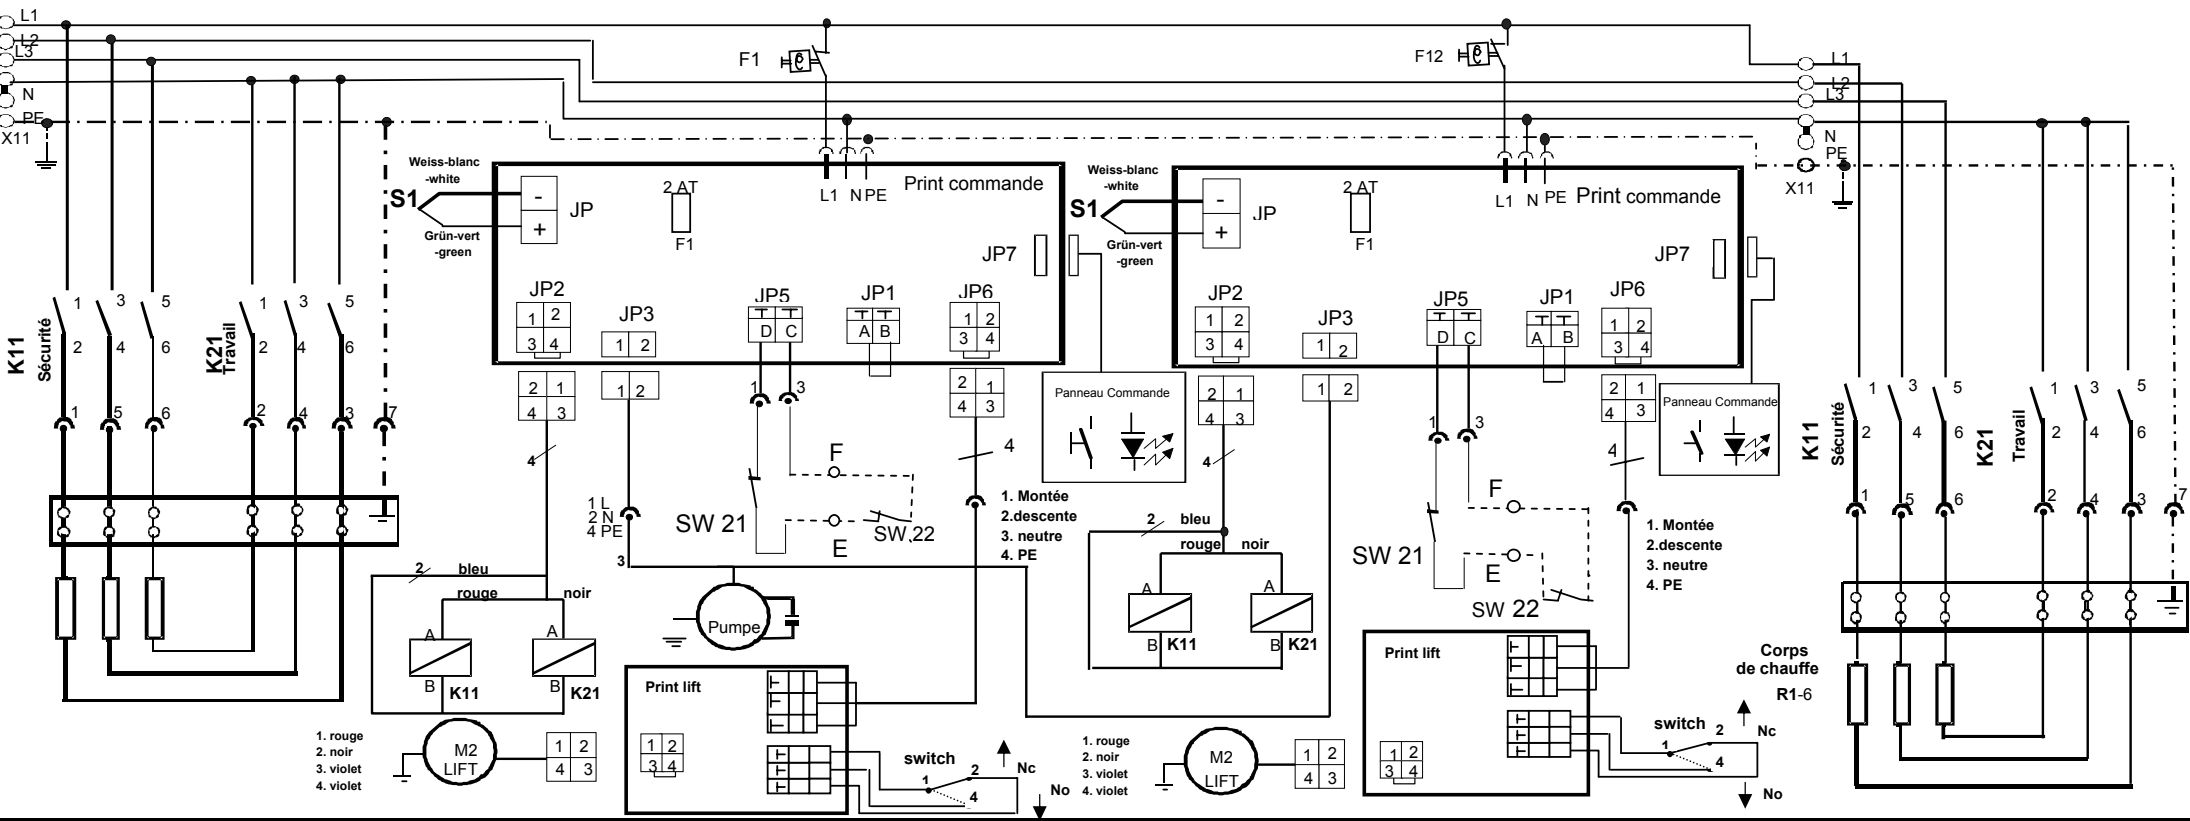

Type	3NAC400V 50/60Hz 3L+N+PE	Legende
FFE42 / FFE42 - E	5x2.5mm <sup>2</sup>	<b>X11</b> Anschlussklemmen Bornier principal Mains terminals <b>SW21</b> Sicherheits-Endschalter Switch sécurité Safety switch <b>R1-6</b> Heizkörper Corps de chauffe Heating elemen <b>K21</b> Schütz Heizung Relais chauffage Relay heating element <b>K11</b> Schütz Sicherheit Relais sécurité Relay safety <b>SW22</b> Kontakt mit freipotential Contact avec potentiel libre Free potential contac <b>S1</b> Sonde type K (Arbeits-und Sicherheitsthermosta) Sonde type K (Thermostat de travail et de séc.) Probe type K (Control-and safety thermosta) <b>E - F</b> Energiekontrolleanschlusskl Bornier système contrôle d'énergie Energy control terminals <b>F11/F12</b> Sicherheitsthermostat Thermostat de sécurité Safety thermosta

**Schema électrique**  
**Elektroschema**  
**Electrical Diagram**

<b>FFE, FFM 42 (-E)</b>		<b>Valable dès:</b>	
FFE,42 / FFE,42 - E	2 x 7.5kW	No. d'appareil	
Machine with 1 supply line.		No. série	
Maschine mit 1 zuleitungskabel.		Date	16.03.1999
Machine avec 1 câble d'alimentation.		Visa	OB

**frifri aro s.a.**  
2520 La Neuveville

Date	Visa	No. schéma	Index
17.08.2000	OB	500544	c

