


SCHEMA

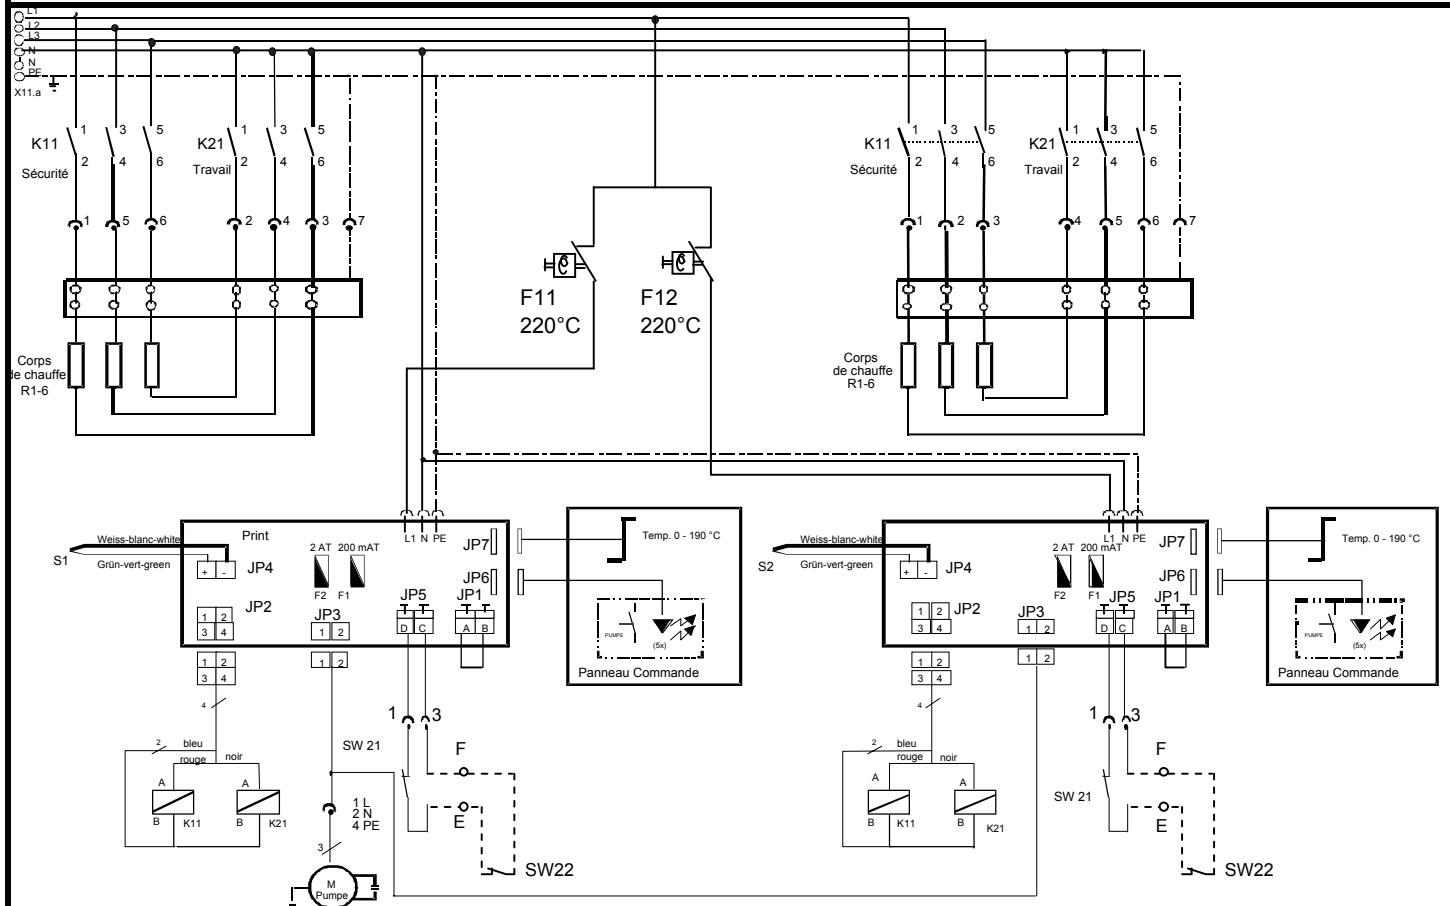


Type	3NAC 400V 50/60 Hz 3L+N+PE	BEMERKUNGEN / REMARQUES / NOTES
FFS 42	5x2.5mm²	Machine with 1 supply line Machine mit 1 Zuleitungskabel Machine 1 câble d'alimentation

LEGENDE

Mit Rostfreistahlpumpe

- X11** **Anschlussklemmen**
Bornier principal
Mains terminals
- SW21** **Sicherheits- Endschalter**
Switch sécurité
Safety switch
- R1-6** **Heizkörper**
Corps de chauffe
Heating element
- K21** **Schütz Heizung**
Relais chauffage
Relay heating elements
- K11** **Schütz Sicherheit**
Relais sécurité
Relay safety
- S1/S2** **Sonde type K**
(Arbeits-und Sicherheitsthermostat)
Sonde type K
(Thermostat de travail et de séc.)
Probe type K
(Control-and safety thermostat)
- E - F** **Energiekontrollanschlussklemme**
Bornier système controle d'énergie
Energie control terminals
- SW22** **Kontakt mit freipotential**
Contact avec potentiel libre
Free potential contact
- A-B** **Extern sicherheit**
Circuit de sécurité externe
External security circuit
- F11/F12** **Sicherheitsthermostat**
Thermostat de sécurité
Safety thermostat



Schema électrique
Elektroschema
Electrical Diagram

Standard FFS 42

FFS 42	2 x 7.5 KW	Valable dès:
		No.d appareil
		No. série
		Date 11.12.1998
		Visa OB

frifri aro s.a.
2520 La Neuveville



Date	Visa	No. schéma	Index
04.04.2001	OB	500529	e